


中牟县东风路社区卫生服务中心灾后重建项目手术室空气净化设备采购安装项目
分项报价表

序号	货物名称	规格/型号	单价 (元)	数量	总价 (元)	备注
1	铅板	1. 部位: 千级防辐射手术室 2. 做法: 2mmPb铅板射钉固定在50净化板墙板上, 铅板高度3.3m, 铅板接缝处应重叠不少于50mm, 40*40铅板盖射钉眼	680	43	29240	
2	净化板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人 平面 2. 龙骨材料种类、规格、间距:专用吊顶龙骨、边龙骨及吊挂件连接硅岩净化板 3. 面层材料品种、规格:50mm硫氧镁净化板 4. 其他: 吊顶板之间的拼接缝、铝型材与吊顶板接缝处均涂中性硅酮密封胶	220	65	14300	
3	净化板隔墙	1. 隔墙类型: 轻质板材隔墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚硫氧镁净化板 3. 中性环保密封胶接缝处理	220	160	35200	
4	金属内圆弧	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50内圆弧铝合金阴角条 2. 使用位置: 墙与地面交接处	15	60	900	
5	金属外圆弧	1. 线条材料品种、规格、颜色:R50外圆弧铝合金阳角条 2. 使用位置: 墙与地面交接处	35	12	420	
6	金属地槽	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金地槽 2. 使用位置: 墙、顶面阴角	18	50	900	
7	金属T铝	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金T铝 2. 使用位置: 墙、顶面阴角	41	8	328	
8	医用气密电动门	1. 门代号及洞口尺寸:FFSM1021 2. 门框、扇材质:单开手推平开门, 带可视观察窗, 含电机、红外脚感应器	20000	1	20000	
9	防辐射医用气密手动门	1. 门代号及洞口尺寸:FFSM1021 2. 门框、扇材质:单开手推平开门, 3mm铅板内嵌, 面层钢板喷塑, 门板张贴防辐射警示标志	7500	1	7500	
10	防辐射医用气密电动门	1. 门代号及洞口尺寸:FFSDD1521 2. 门框、扇材质:钢板喷塑, 电动门嵌入3mm铅板, 含电机、红外脚感应器, 门头设置防辐射警示灯, 门板张贴防辐射警示标志	28000	1	28000	
11	医用隔帘	1. 名称:医用隔帘(含吊轨) 2. 材质、规格:3m长 3. 含吊钩	600	1	600	
12	不锈钢感应洗手池	1. 名称:2人位不锈钢感应洗手池 2. 材质、规格:1500*650*2200 3. 安装形式:落地式 4. 洗手池体边框选用1.5厚优质亚光不锈钢板, 池体采用1.2厚优质亚光不锈钢板 5. 含1台50L热水器、红外感应龙头、膝控开关、理容镜、镜前灯 6. 含自动冲洗感应器接线	8000	1	8000	
13	不锈钢彩色喷涂器械柜	1. 采用优质304不锈钢喷涂烤漆制作。 2. 规格尺寸:1700*1000*350mm 3. 面框采用1.2厚304不锈钢, 不锈钢移门1.2厚304不锈钢, 三层玻璃搁板上下可调节。 4. 安装形式: 嵌装	2600	2	5200	

14	不锈钢彩色喷涂药品柜	1. 采用优质304不锈钢制作。 2. 规格尺寸: 1700*1000*350mm 3. 面框采用1.2厚304不锈钢, 不锈钢移门1.2厚304不锈钢, 2层玻璃搁板上下可调节。双层抽屉。 4. 安装形式: 嵌装	2600	2	5200	
15	不锈钢彩色喷涂麻醉柜	1. 采用优质304不锈钢制作。 2. 规格尺寸: 1700*1000*350mm 3. 面框采用1.2厚304不锈钢, 不锈钢移门1.2厚304不锈钢, 三层玻璃搁板上下可调节。中间设置台板 4. 安装形式: 嵌装	2600	2	5200	
16	不锈钢彩色喷涂书写台	1. 采用1.2mm厚优质304不锈钢制作。 2. 规格尺寸: 500*450*300mm 3. 含带缓冲铰链、灯。 4. 安装形式: 嵌入安装	1100	2	2200	
17	不锈钢彩色喷涂插座箱	1. 名称: 手术室不锈钢插座箱CZX1 2. 规格尺寸: 600*210*120mm 3. 采用1.2mm厚优质304喷涂不锈钢制作 4. 安装方式: 嵌装	450	4	1800	
18	总控箱	1. 名称: 手术室总控箱 2. 型号: 四联 3. 规格: 630*450*100mm 4. 安装方式: 嵌装 5. 时间、照明开关、电话接口等相关总控	8000	2	16000	
19	医用观片灯	1. 名称: 观片灯 2. 型号: 三联观片灯GPD1 3. 规格: 1200*430*120 4. 面框1.2厚304铝合金材质制作, 本体1.0厚 5. 其它: 详见相关设计规范	1500	2	3000	
20	等离子消毒机	1. 名称: 医用等离子消毒机 2. 外型尺寸: (LxWxH): 620x620×355 (mm3)、 3. 风量三挡可调, 4. 配有磁性遥控器, 5. 可吸附于机身或金属物体表面。 6. 配有手动、预约模式, 预约模式可实现9时段预约开关机。 7. 安装方式: 吊顶安装	6500	2	13000	
21	LED无影灯	1. 名称: LED手术无影灯 2. 型号: YGLED700/500型 3. 照度 (相距1M处LUX): 160000, 照明深度 (mm) ≥1200, 色温 (K): 4300±500, 亮度调节: 1-100, 光斑直径 (mm): 100—300	25000	1	25000	
22	吊塔	1. 名称: 单臂外科吊塔 2. 工作电源: AC220V、50Hz, 横臂活动范围 (半径): 800mm (可据院方要求配置), 终端箱吊柱式结构, 长度≥1000MM, 可旋转角度: 0~340°, 具有旋转限位装置, 保证该设备稳定无漂移。净负载能力≥70KG;	19000	2	38000	
23	千级净化机组	1. 名称: 净化空调机组 2. 型号: AHU-201 3. 风量: 送风8200m3/h, 新风量800m3/h 4. 规格: 室外机865x350x700, 室内机3900x1100x950 5. 安装形式: 座式落地, 减震垫 6. 含设备基础	95000	2	190000	

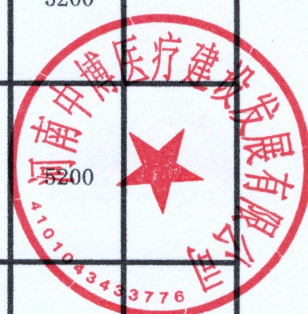

24	净化通风管道	1. 名称:送风风道 2. 材质:镀锌钢板0.6mm 3. 规格:500*320	200	130	26000	
25	净化通风管道	1. 名称:回风风道 2. 材质:镀锌钢板0.6mm 3. 规格:400*200	200	120	24000	
26	箱式排风机	1. 名称:排风机 2. 型号:EAF-201 3. 规格:排风量400m3/h 4. 安装方式:吊装 5. 含配套支架	350	700		
27	塑料通风管道	1. 名称:PVC排风管道 2. 规格:∅ 200	180	360		
28	层流天花	1. 风口材料品种、规格:千级层流洁净手术室送风天花(百级一台、千机一台) 2. 板顶板开孔, 含高效过滤器	11000	2	22000	
29	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:可开式单百回风口 2. 型号:HFK1 3. 安装固定方式:硅岩净化板墙板开孔, 嵌入式安装	180	4	720	
30	碳钢阀门	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:250*320	220	8	1760	
31	碳钢风口、散流器、百叶	1. 名称:新风防雨百叶 2. 规格:300*300	80	2	160	
32	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm	70	220	15400	
33	管道/设备支架	1. 材质:角钢/圆钢钢管 2. 管架形式:吊托支架, 单件重量5kg以下	25	200	5000	
34	自控柜	1. 名称:净化空调自控柜2KTAP 2. 规格:500x600x200 3. 接线端子材质、规格:2.5mm/4mm 4. 安装方式:落地安装或箱体安装, 底距地0.2m	6800	2	13600	
35	机房	1. 名称:三楼净化机组房间约30平方 2. 尺寸:依据机组尺寸定制, 3. 含基础方钢、板材、防水、地面、照明、开关、插座等。	15000	1	15000	
36	工程系统调试	1、整体调试及第三方洁净度检测报告	10000	1	10000	
37	中心供氧系统	1、范围:手术室区域内供氧系统主管道、负压系统主管道及支管道。 2、实现手术室区域气体供氧、负压系统通气。 6、含氧气终端、负压终端、插座、LED床头灯、断路器、维修开关等常规设施, 含吊塔医用气体管道的焊接及对接。	50000	1	50000	
38	净化机组电力电缆及专用配电箱	1. 名称:净化机组专用电力电缆及专用配电箱 2. 型号:WDZB-YJY-5*10平方 3. 其他:详见设计图纸及相关设计规范, 满足医院使用要求。	150	30	4500	
合计(元)大写: 陆拾叁万玖仟壹佰捌拾捌元整			小写: 639188.00元			